

REVIEW DESAIN STRUKTUR GEDUNG CENTER FOR DEVELOPMENT OF ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY (CDAST) UNIVERSITAS JEMBER DENGAN KONSTRUKSI BAJA TAHAN GEMPA

Submission date: 21-Mar-2021 06:53PM (UTC+0700)
by Wahyu Aprilia, Ir.pujo Priyono.,mt , llanka Cahya Dewi.,
Submission ID: 1538782825

File name: CDAST_Universitas_Jember_dengan_Konstruksi_Baja_Tahan_Gempa.pdf (551.09K)

Word count: 2827

Character count: 13493

SKRIPSI

REVIEW DESAIN STRUKTUR GEDUNG CENTER FOR DEVELOPMENT OF ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY (CDAST) UNIVERSITAS JEMBER DENGAN KONSTRUKSI BAJA TAHAN GEMPA

Wahyu Aprilia, Ir.Pujo Priyono.,MT , Ilanka Cahya Dewi.,ST.,MT
Mahasiswa , Dosen Pembimbing I , Dosen Pembimbing II

Abstrak

¹ Penerapan teknologi dalam bidang konstruksi tekniksipil mengalami perkembangan yang pesat, membuat para perencana struktur dituntut untuk lebih produktif, kreatif, dan inovatif terutama dalam hal perancangan struktur. Perencanaan struktur baja dapat menghasilkan struktur yang stabil, cukup kuat, mampu tahan lama, awet, bahkan kemudahan dalam pelaksanaan.

⁴ Perencanaan struktur bangunan baja tahan gempa sangat penting diIndonesia, yang sebagian besar wilayahnya memiliki kerawanan yang tinggi terhadap gempa. Sebagai bahan review desain, gedung ² *Center for Development of Advance Science and Technology (CDAST)* Universitas Jember merupakan gedung perkuliahan yang terdiri dari 9 lantai termasuk lantai atap, yang semula pada struktur utamanya menggunakan struktur beton bertulang dan didesain ³ kembali menggunakan struktur baja tahan gempa, yang bertujuan agar diperoleh berat konstruksi yang lebih ringan.

Peraturan yang digunakan untuk perencanaan ini yaitu ⁹ perencanaan struktur baja dengan metode ³ *Load and Resistance Factor Design (LRFD)* Edisi Kedua berdasarkan SNI 03- 1729- 2002, Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung dan Peraturan Pembebatan Indonesia Untuk Gedung 1983.

Wahyu Aprilia, Ir.Pujo Priyono.,MT , Ilanka Cahya Dewi.,ST.,MT
Student, The 1st Supervisor, The 2nd Supervisor

Abstract

The implementation of technology in civil engineering construction developed rapidly, making structural designers required to be more productive, creative, innovative. The steel structure planning can produce a stable, strong, tough and durable structure and even ease in assembly.

The planning of earthquake resistant building structures is very important in Indonesia, where the area has high vulnerability of earthquake. The design review object, Jember University's Center for Development of Advance Science and Technology (CDAST) building is a nine stories lecture building including the roof section, the construction previously used reinforced concrete structure and then redesigned using steel structure in order to obtain lighter construction weight.

The regulation used in this planning are steel structure planning with Load and Resistance Factor Design (LRFD) method second edition baseon SNI 03-1729-2002, SNI 03-1729-2002 concerning procedures for planning steel structure for building and Indonesia Load Regulation for Building 1983.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 **Tatar Belakang**

Penerapan teknologi dalam bidang konstruksi teknik sipil mengalami perkembangan yang pesat, membuat para perencana struktur dituntut untuk lebih produktif, kreatif, dan inovatif terutama dalam hal perancangan struktur. Perencanaan struktur baja dapat menghasilkan struktur yang stabil, cukup kuat, mampu layan, awet, bahkan ketahanan dalam pelaksanaan.

Perencanaan struktur bangunan baja tahan gempa sangat penting diIndonesia, yang sebagian besar wilayahnya memiliki kerawanan yang tinggi terhadap gempa.

Sebagai bahan review desain, gedung *Center for Development of Advance Science and Technology* (CDAST) Universitas Jember merupakan gedung perkuliahan yang terdiri dari 9 lantai termasuk lantai atap, yang semula pada struktur utamanya menggunakan beton bertulang akan didesain kembali menggunakan struktur baja tahan gempa, yang bertujuan agar diperoleh berat konstruksi yang lebih ringan.

Peraturan yang digunakan untuk perencanaan ini yaitu perencanaan struktur baja dengan metode LRFD Edisi Kedua berdasarkan SNI 03-1729-2002, SNI 03- 1729- 2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung dan Peraturan Pembebaan Indonesia Untuk Gedung 1983.

1.2 **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapatmunculpadapenerapankonstruksi baja tahan gempa pada tugas akhir ini yaitu

1. Bagaimana pengaruh ketahanan gempa pada konstruksi baja tahan gempa yang menggunakan profil king cross?
2. Bagaimana kekuatan kestabilan ketahanan gempa pada konstruksi beton bertulang yang ditransformasikan pada konstruksi baja tahan gempa ?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam review desain, yaitu :

1. Mengetahui pengaruh ketahanan gempa pada konstruksi baja tahan gempa yang menggunakan profil king cross.
2. Mengetahui kekuatan kestabilan ketahanan gempa pada konstruksi beton bertulang yang ditransformasikan pada konstruksi baja tahan gempa.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Proposal tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berbentuk ilmu maupun informasi terhadap pembaca agar dapat medesain atau merencanakan dan menghitung kekuatan gedung menggunakan konstruksi baja pada saat gedung tersebut menahan gaya lateral (bebangempa) yang terjadi.

1.5 **Batasan Masalah**


Batasan masalah dalam review desain ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak memasukkan perhitungan struktur bawah (pondasi)
2. Tidak menghitung RAB dan sambungan
3. Tangga terpisah dari struktur utama
4. Analisis dibatasi pada 2 model bangunan dengan dimensi yang tetap yaitu dari segi ketinggian lantai yang tetap, bentang lebar yang tetap, jumlah lantai sebanyak 9 (tidak dibandingkan dengan bangunan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari 9 lantai)
5. Beban yang bekerja pada struktur adalah beban hidup, beban mati, dan beban gempa.
6. Studi penelitian hanya membahas gedung (CDAST) Universitas Jember dengan menggunakan struktur baja profil King Cross pada kolom dan profil WF pada balok.
7. Perhitungan yang ditunjau adalah struktur pada kolom, balok, dan pelat lantai.
8. Dalam pembahasannya, penulis akan menggunakan buku pedoman, yaitu :
 - a. Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD Edisi Kedua Berdasarkan SNI 03- 1729- 2002.
 - b. Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta Karya Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Jalan 3 MANSARI no. 84, Bandung, Peraturan Pembebaan Indonesia Untuk Gedung 1983.
 - c. Menggunakan software SAP2000 V14 sebagai alat bantu.

BAB II METODOLOGI PERENCANAAN

2.1 Umum

Tahap ¹⁴ perencanaan disajikan secara sistematis dalam gambar 3.1 dibawah ini

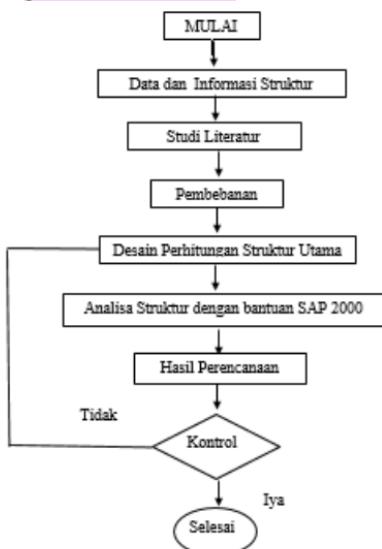

Gambar 2.1 Tahapan Perencanaan

2.2 Pengumpulan Data

➤ Data Umum Bangunan

1. Nama Gedung : Gedung Center for Development of Advance Science and Technology (CDAST) Universitas Jember.

2. Fungsi : Gedung Perkuliahan

3. Zona Gempa : III

4. Jumlah Lantai : 9 Lantai Termasuk Lantai Atap

5. Tinggi Gedung : 36 m

6. Struktur Utama : Struktur Beton

➤ Data Desain

1. Nama Gedung : Gedung Center for Development of Advance Science and Technology (CDAST) Universitas Jember.

2. Fungsi : Gedung Perkuliahan

3. Zona Gempa : III

4. Jumlah Lantai : 9 Lantai Termasuk Lantai Atap

5. Tinggi Gedung : 36 m

6. Struktur Utama : Struktur Baja

➤ Data Beban

1. Beban Hidup : 250kg/m²(PPIUG 1983)

2. Baja Tulangan : BJ 50 Fy = 290 Mpa

2.3 Studi Literatur

1. Perencanaan Struktur Baja dengan ¹⁰ menggunakan LRFD Edisi Kedua (Berdasarkan SNI 03 – 1729 – 2002)

2. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung (Berdasarkan SNI 03 – 1729 – 2002)

3. G.Salmon, Charles & E.Johnson, John.1991. *Struktur baja desain dan perilaku* Jilid 1 Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh : Ir. Wira M.S.CE. Jakarta ; Erlangga.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perhitungan Stuktur Sekunder

Perhitungan struktur sekunder meliputi perhitungan pelat, dalam hal ini pelat menggunakan struktur beton.

Data perencanaan ⁶

- Mutu beton : $f'c = 30 \text{ Mpa}$
 $E_c = 4700 \sqrt{f'c}$, sehingga :

$$E_c = 25743 \text{ Mpa}$$

$$E_s = 200000 \text{ Mpa}$$

- Mutu baja : (U 50)

$$F_y = 290 \text{ Mpa} = 2900 \text{ Kg/m}^2$$

$$F_u = 500 \text{ Mpa} = 5000 \text{ Kg/m}^2$$

Tabel 3.1 Profil Wide Flange Shapes (WF)


600.300.14.23

Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja, Ir Rudy Gunawan, 1987

Profil WF	H	B	tw	tf
=	600	x	300	x 23
A = 222,4 Cm ²			ix 24,9 cm	
I _x = 137000 Cm ⁴			iy 6,90 cm	
I _y = 10600 Cm ⁴			Z _x 4620 Cm ³	
R = 28 mm			Z _y 701 Cm ³	
Weight = 175 Kg/m			Bf 302 mm	

3.1.1 Pelat

Segmen A

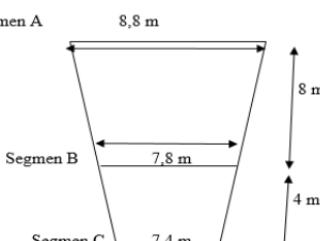

Gambar 3.1 Segmen Plat

- Segmen A

$$L_{nx} = 8800 - 300 = 8500 \text{ mm}$$

$$L_{ny} = 8000 - 300 = 7700 \text{ mm}$$

$$\beta = \frac{L_{nx}}{L_{ny}} = \frac{8500}{7700} = 1,1 \leq 2 \text{ (two way slab)}$$

➤ H minimal

$$H = \frac{\ln(0,8 + \frac{f_y}{1500})}{36 + 9,8}$$

$$= \frac{8500(0,8 + \frac{290}{1500})}{36 + 9,1,1}$$

$$= 180 \text{ mm}$$

➤ H maksimal

$$H = \frac{\ln(0,8 + \frac{f_y}{1500})}{36}$$

$$= \frac{8500(0,8 + \frac{290}{1500})}{36}$$

$$= 234 \text{ mm}$$

- Segmen B

$$L_{nx} = 7800 - 300 = 7500 \text{ mm}$$

$$L_{ny} = 4000 - 300 = 3700 \text{ mm}$$

$$\beta = \frac{L_{nx}}{L_{ny}} = \frac{7500}{3700} = 2 \leq 2 \text{ (two way slab)}$$

$$H \text{ minimal} = 138 \text{ mm}$$

$$H \text{ maksimal} = 206 \text{ mm}$$

- Balok C

$$L_{nx} = 7400 - 300 = 7100 \text{ mm}$$

$$L_{ny} = 4000 - 300 = 3700 \text{ mm}$$

$$\beta = \frac{L_{nx}}{L_{ny}} = \frac{7100}{3700} = 1,9 \leq 2 \text{ (two way slab)}$$

$$H \text{ minimal} = 132 \text{ mm}$$

$$H \text{ maksimal} = 195 \text{ mm}$$

diambil tebal pelat lantai 180 mm.

Lebar efektif pelat beton diambil dari nilai terkecil dari :

$$bE = bo = 880 \text{ cm} = 8,8 \text{ m}$$

$$bE = \frac{L}{4} = \frac{8}{4} = 200 \text{ cm} = 2 \text{ m}$$

$$bE = bo = 780 \text{ cm} = 7,8 \text{ m}$$

$$bE = \frac{L}{4} = \frac{4}{4} = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$$

$$bE = bo = 740 \text{ cm} = 7,4 \text{ m}$$

$$bE = \frac{L}{4} = \frac{4}{4} = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$$

Sehingga diambil be yang terkecil = 1 m

- Menentukan nilai rasio modular, n

$$Ec = 4700 \sqrt{fc} = 4700 \sqrt{30} = 25743$$


$$\text{nilai rasio modular, } n = \frac{Es}{Ec} = \frac{200000}{25743} = 7,7$$

- Transformasi

Karena struktur pelat menggunakan rangka beton dan balok menggunakan rangka baja,

maka perlu dilakukan transformasi pelat beton ke penampang baja, sehingga :

$$\frac{be}{n} = \frac{100}{7,7} = 12,98 \text{ cm}$$



Gambar 3.2 Transformasi plat ke penampang baja

- Pembebatan Pelat Lantai

Perhitungan beban :

➤ Beban Mati

$$\text{Spesi } (0,03 \times 2200) = 7 \text{ Kg/m}^2$$

$$\text{Keramik } (24 \text{ Kg/m}^2) = 24 \text{ Kg/m}^2$$

$$\text{Plafon } (25 \text{ Kg/m}^2) = 25 \text{ Kg/m}^2 +$$

$$= 155 \text{ Kg/m}^2$$

$$\text{➤ Beban Hidup } = 250 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{➤ Qu} = 1,2 (155) + 1,6 (250) = 586 \text{ kg/m}$$

$$\text{➤ } Mu = \frac{1}{8} \text{ Qu.L}^2 = \frac{1}{8} \cdot 586 \cdot 8^2$$

$$= 4688 \text{ kg/m}$$

$$= 46,88 \times 10^6 \text{ Nmm} = 4,6 \text{ tm}$$


- Kuat Lentur Nominal

$$\text{As. Fy} = 0,85, f_c = \text{a}$$

$$222,4 \times 2900 = 0,85 \times 300 \cdot 100 \cdot a$$

$$a = 25,29 \text{ cm.}$$

$$yu = \frac{a}{0,85} = \frac{25,29}{0,85} = 29,7 \text{ cm} > 18 \text{ cm}$$

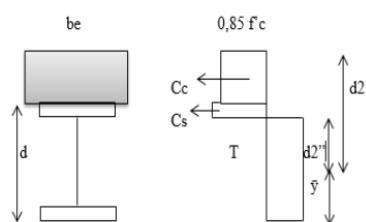

Gambar 3.3 Sumbu netral plastis & distribusi tegangan

sumbu netral plastis jatuh pada profil baja

$$Cc = 459000 \text{ kg}, Cs = 92980 \text{ kg}$$

Momen batas kuat lentur nominal

$$\begin{aligned} Mn &= (Cs \times d'^2) + (Cc \times d'^2) \\ &= (92980 \times 40,57) + (459000 \times 40,57) \\ &= 22393828,6 \text{ Kg - cm} \\ &= 223 \text{ tm} \end{aligned}$$

$$\emptyset Mn = \emptyset b \times Mn$$

$$= 0,85 \times 223 \\ = 189,55 \text{ tm}$$

Jadi $\bar{\Omega}Mn > Mu = 189,55 \text{ tm} > 4,6 \text{ tm} \dots \text{OK!}$

Bentang	$\bar{\Omega}Vn > Vu$	Check
8	1315440 N > 23440 N	OK
4	1315440 N > 11720 N	OK
8,8	1315440 N > 25784 N	OK
7,8	1315440 N > 22854 N	OK
7,4	1315440 N > 21682 N	OK

• Stud Connector

$$Vh = 0,85 \cdot f'c \cdot a \cdot Be = 0,85 \cdot 300 \cdot 252,9 \cdot 100 \\ = 6448950 \text{ N}$$

Gunakan stud 1". Diameter maksimum stud yang diizinkan:

$$2,5 \cdot tf = 2,5 \times 23 = 57,5 \text{ mm} > 1" (= 25,4 \text{ mm})$$

$$Asc = \frac{\pi \times 25,4^2}{4} = 506,45 \text{ mm}^2$$

$$E \text{ beton} = 4700\sqrt{F'c} = 25742,96 \text{ Mpa}$$

$$Qn = 0,5 \cdot Asc \sqrt{F'c \cdot Ec} = 222534,03 \text{ N}$$

$$Asc \cdot fu = 253322 \text{ N} > 222534,03 \text{ N}$$

$$\text{Jambil } Qn = 222534,03 \text{ N}$$

$$\text{Jarak minimum longitudinal} = 6d = 152,4 \text{ mm}$$

$$\text{Jarak maksimum longitudinal} = 8t = 1440 \text{ mm}$$

$$\text{Jarak transversal} = 4d = 101,6 \text{ mm}$$

$$N = \frac{Vh}{Qn} = 28,9 \sim 29 \text{ buah (setengah bentang)}$$

3.2 perhitungan Struktur Utama

3.2.1 Desain Balok

Md 13/mm	Pu Kg/mm	Vu Kg/mm	Ma Kg/mm	Mb Kg/mm	Mc Kg/mm
286,16	18,63	0,10	185,64	85,11	15,41

Tabel 3.2 Profil Wide Flange Shapes (WF)
600.300.14.23

Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja, Ir Rudy Gunawan, 1987

Profil WF		H	B	tw		tf
	=	600	x 300	x 14	x 23	
A	=	222,4	Cm ²		ix 24,9	cm
Ix	=	137000	Cm ⁴		iy 6,90	cm
Iy	=	10600	Cm ⁴		Zx 4620	Cm ³
R	=	28	mm		Zy 701	Cm ³
Weight	=	175	Kg/m		Bf 302	mm

• Aksi Kolom

$$\lambda_c = \frac{Kx \cdot Lx}{rx} = \frac{1,6 \times 400}{24,9} = 25,7$$

$$\lambda_c = \frac{1,6}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{1 \times 25,7}{\pi} \sqrt{\frac{290}{200000}} = 0,31$$

sesuai dengan SNI 03 – 1729 – 2002 dengan $\lambda_c > 1,2$

maka $w = 1,25 \lambda_c^2$.

$$w = 1,25 \lambda_c^2 = 1,25 \times 0,31^2 = 0,12$$

$$Nn = Ag \cdot Fcr = Ag \cdot \frac{F_y}{w} = 222,4 \times \frac{290}{0,12} = 537466 \text{ kg} = 54 \text{ ton}$$

$$\frac{Nu}{\bar{\Omega}Nn} = \frac{5015,08 \times 10^{-3}}{0,85 \times 54} = 0,1 < 0,2$$

• Aksi Balok

Periksa kelangsingan penampang

$$\frac{bf}{2 \cdot tf} = \frac{300}{2 \times 23} = 6,5 < \lambda_p = \frac{170}{\sqrt{F_y}} = \frac{170}{\sqrt{290}} = 9,98$$

$$\frac{Nu}{\bar{\Omega} \cdot Ny} = \frac{5015,08}{0,9 \times 290 \times 222,4} = 0,08 < 0,125$$

$$\lambda_p = \frac{1680}{\sqrt{F_y}} [1 - \frac{2,75 \times Nu}{\bar{\Omega} \cdot Ny}]$$

$$= \frac{1680}{\sqrt{290}} \times [1 - \frac{2,75 \times 5015,08}{0,9 \times 290 \times 222,4}] = 75$$

$$\frac{h}{tw} = \frac{600 - 2(28)}{14} = 38,8 < \lambda_p = 75$$

(Penampang Kompak)

• Check Tekuk Lateral

$$Lp = \frac{790}{\sqrt{F_y}} \times ry = \frac{790}{\sqrt{290}} \times 69 = 3200 \text{ mm} = 3,2 \text{ m}$$

$$Lr = ry \left(\frac{x_1}{F_y - Fr} \right) \sqrt{1 + \sqrt{1 + X2(F_y - Fr)^2}}$$

$$= 69$$

$$\left(\frac{15655,55}{290 - 115} \right) \sqrt{1 + \sqrt{1 + (1,2190 \times 10^{-4}) \times (290 - 115)^2}}$$

$$= 9820 \text{ mm} = 10 \text{ m}$$

Karena $Lp < L < Lr$ ($3m < 4m < 10 \text{ m}$) masuk dalam kasus 3, sehingga

$$Mp = zxx Fy = 5593200 \times 29 = 1622,02 \text{ Kn.m}$$

$$Mr = Zx \times (Fy - Fr) = (4620 \times 10^3) \times (290 - 115) = 808,5 \text{ Kn.m}$$

$$Mn = Cb \left[Mr + (Mp - Mr) \frac{Lr - L}{Lr - Lp} \right] \leq Mp$$

$$= 2 \left[808,5 + (1622,02 - 808,5) \frac{9820 - 4000}{9820 - 3200} \right]$$

$$= 2768,37 \text{ Kn.m} > Mp (1622,02 \text{ Kn.m})$$

Gunakan $Mn = Mp = 1622,02 \text{ Kn.m}$

$$\bar{\Omega}Mn = 0,9 \times 1622,02 = \text{Kn.m}$$

$$\bar{\Omega}b \times Mnx = 0,9 \times (745,391)$$

$$= 670,85 \text{ Kn.m} = 67 \text{ ton} > Mu \text{ max} = 2,86 \text{ Kn.m}$$

• Perbesaran Momen

$$\text{Pada sumbu lantur: } \frac{Kx \cdot Lx}{rx} = \frac{1,6 \times 400}{24,9} = 25,7$$

$$N_{el} = \frac{\pi^2 E \cdot Ag}{\left(\frac{Kx \cdot Lx}{rx} \right)^2}$$

$$\frac{\pi^2 \times 200000 \times 22240}{25,7^2} = 6639,84 \text{ ton}$$

$$Cm = 0,6 - 0,4 \times \left(\frac{Ma}{Mb} \right) = 0,6 - 0,4 \left(\frac{0,18564}{0,08511} \right) = 0,4$$

$$\delta_b = \frac{Cm}{1 - \frac{Nu}{Nel}} = \frac{0,4}{1 - \frac{5015,08}{6639,84}} = 1,6$$

• Periksa Terhadap Persamaan (persamaan 11.36 pada LRFD)

$$\frac{Nu}{2\bar{\Omega}Nn} \left(\frac{Mux}{\bar{\Omega}b \times Mnx} \right) < 1$$

$$\frac{5015,08 \times 10^{-3}}{2 \times 0,85 \times 54} \times \left(\frac{0,5311872}{\frac{12}{67}} \right) = 0,00043 \leq 1$$

Jadi, profil WF 600.300.14.23 dapat digunakan sebagai balok dalam struktur tersebut

3.2.2 Desain Kolom

$$\begin{aligned} Mu &= 1537879,66 \text{ kgf} \\ Pu &= 5015,08 \text{ kgf} \\ Vu &= 1018,26 \text{ kgf} \\ Ma &= 520531,22 \text{ kgf} \\ Mb &= 497727,21 \text{ kgf} \\ Mc &= 1515,08 \text{ kgf} \end{aligned}$$

Tabel 3.3 Profil King Cross 700.300.13.24

Profil King Cros		H	B	tw	tf
A	=	700	x	300	x
I _x	=	471 Cm ²		ix 21,21 cm	
I _y	=	211800 Cm ⁴		iy 21,65 cm	
R	=	28 mm		Zy 6051,4 Cm ³	
Weight	=	369,7 Kg/m		h 644 mm	

• Aksi Kolom

$$\frac{Kx \cdot Lx}{rx} = \frac{1,2 \times 400}{21,21} = 22,63$$

$$\lambda c = \frac{1,2}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{1,2 \times 22,63}{\pi} \sqrt{\frac{290}{200000}} = 0,27$$

sesuai dengan SNI 03 – 1729 – 2002 dengan $\lambda c > 1,2$

maka $w = 1,25 \lambda c^2$.

$$w = 1,25 \lambda c^2 = 1,25 \times 0,27^2 = 0,09$$

Nn = Ag. Fcr

$$= Ag \cdot \frac{F_y}{w} = 471 \times \frac{290}{0,09} = 1517666,67 \text{ kg} = 151,766 \text{ ton}$$

$$\frac{Nu}{\emptyset Nn} = \frac{5015,08 \times 10^{-3}}{0,85 \times 151,766} = 0,038 < 0,2$$

• Aksi Balok

$$\frac{bf}{2 \cdot tf} = \frac{300}{2 \times 24} = 6,25 < \lambda_p = \frac{170}{\sqrt{F_y}} = \frac{170}{\sqrt{290}} = 9,98$$

$$\frac{Nu}{\emptyset b \cdot Ny} = \frac{5015,08}{0,9 \times 290 \times 471} = 0,04 < 0,125$$

$$\lambda_p = \frac{1680}{\sqrt{F_y}} [1 - \frac{2,75 \times Nu}{\emptyset b \times Ny}]$$

$$= \frac{1680}{\sqrt{290}} [1 - \frac{2,75 \times 5015,08}{0,9 \times 290 \times 471}] = 87,58$$

$$\frac{h}{tw} = \frac{700 - 2(28)}{13} = 49,5 < \lambda_p = 87,58$$

(Penampang Kompak)

• Check Tekuk Lateral

$$L_p = \frac{790}{\sqrt{F_y}} \times ry = \frac{790}{\sqrt{290}} \times 21,65 = 1004,35 \text{ mm} = 1 \text{ m}$$

$$L_r = ry \left(\frac{X_1}{F_y - Fr} \right) \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 (F_y - Fr)^2}}$$

$$= 21,65 \left(\frac{25787,61}{290 - 115} \right) \sqrt{1 + \sqrt{1 + (2,9767 \times 10^{-5}) \times (290 - 115)^2}}$$

$$= 4924,44 \text{ mm} = 4,924 \text{ m}$$

Karena $L_p < L < L_r$ ($1 \text{ m} < 4 \text{ m} < 4,924 \text{ m}$)

maka masuk dalam kasus 3. Sehingga,

$$Mp = zxx F_y = 6819700 \times 290 = 1977,713 \text{ Kn.m}$$

$$Mr = Zxx(F_y - Fr) = (6051,4 \times 10^3) \times (290 - 115)$$

$$= 1058,995 \text{ Kn.m}$$

$$Mn = Cb \left[Mr + (Mp - Mr) \frac{Lr - L}{Lr - Lp} \right] \leq Mp$$

$$= 1,6 [1058,995 + (1977,713 - 1058,995) \frac{4924,44 - 1000}{4924,44 - 1000}]$$

$$= 745,391 \text{ Kn.m} \leq Mp(1977,713 \text{ Kn.m}) \text{ OK}$$

$$\emptyset b \times Mnx = 0,9 \times (745,391) = 760,8519 \text{ Kn.m}$$

$$= 76 \text{ ton}$$

• Perbesaran Momen

$$\text{Pada sumbu lenthal: } \frac{Kx \cdot Lx}{rx} = \frac{1,2 \times 400}{21,21} = 22,63$$

$$N_{el} = \frac{\pi^2 E \cdot Ag}{\left(\frac{Kx \cdot Lx}{rx} \right)^2} = \frac{\pi^2 \times 200000 \times 47100}{22,63^2} = 18135,8$$

$$Cm = 0,6 - 0,4 \times \left(\frac{Ma}{Mb} \right) = 0,6 - 0,4 \times \left(\frac{520,53122}{497,72721} \right) = 0,2$$

$$\delta_b = \frac{Cm}{1 - \frac{Nu}{Nel}} = \frac{0,2}{1 - \frac{5015,08}{18135,8}} = 0,3$$

• Periksa Terhadap Persamaan


$$\frac{Nu}{2 \emptyset Nn} \left(\frac{Mux}{\emptyset b \times Mnx} \right) < 1$$

$$\frac{5015,08 \times 10^{-3}}{2 \times 0,85 \times 151,766} \times \left(\frac{0,0752262}{76} \right) = 0,000019 \leq 1$$

Jadi, profil King Cros 700.300.13.24 dapat digunakan sebagai kolom dalam struktur tersebut.

3.2.3 Kontrol Kesesuaian Dimensi Balok dan Kolom

Balok – kolom antara balok WF 600 × 300 × 14 × 23 dengan kolom Kingcross 700 × 300 × 13 × 24, Material baja BJ 50. Dimensi balok dan kolom sesuai sehingga dapat dilakukan sambungan untuk pelaksanaan konstruksi

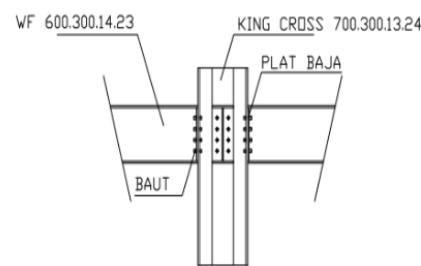

Gambar 3.4 Sambungan Kolom – Balok tampak Depan Samping

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kekuatan kestabilan ketahanan gempa pada konstruksi beton bertulang yang ditransformasikan pada konstruksi baja tahan gempa di gedung CDAST sangat aman dan lebih ringan dalam berat totalnya dibandingkan dengan menggunakan struktur beton bertulang.
2. Gempa pada konstruksi baja yang menggunakan profil king cross tidak berpengaruh yang signifikan, akan tetapi dalam pemilihan profil yang digunakan harus tepat sehingga profil yang dipilih dalam perencanaan dapat digunakan sehingga konstruksi tersebut aman. Dengan menggunakan data-data perencanaan
 - Tebal pelat lantai = 180mm
 - Profil balok = 600.300.14.23(WF)
 - Profil kolom = 700.300.13.24(King cross)

2.2 Saran

Perlu dilakukan studi yang lebih mendalam untuk menghasilkan perencanaan struktur dengan baik, sehingga diharapkan perencanaan dapat dilaksanakan mendekati kondisi sesungguhnya dilapangan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perencanaan yaitu kuat dan tepat waktu dalam pelaksanaannya serta analisa struktur untuk perbaikan menggunakan software lainnya seperti ETABS

DAFTAR PUSTAKA

1. Setiawan, A. 2008. *Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD*. Semarang: Penerbit Erlangga.
2. Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. 1983. *Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung*. Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan.
3. Departemen Pekerjaan Umum. 2002. *Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung*. Bandung: Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum
4. Departemen Pekerjaan Umum. 2002. *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung*. Jakarta: Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum.
5. Pujiyanto, Ir. As'at. 2011. Struktur Komposit dengan Metode Load and Resistance Factor Design(LRFD)<https://ekhalmussaad.files.word.press.com> [diakses 22 Juli 2016]

REVIEW DESAIN STRUKTUR GEDUNG CENTER FOR DEVELOPMENT OF ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY (CDAST) UNIVERSITAS JEMBER DENGAN KONSTRUKSI BAJA TAHAN GEMPA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id	5%
2	www.digilib.its.ac.id	4%
3	repository.its.ac.id	3%
4	id.123dok.com	1 %
5	repository.narotama.ac.id	1 %
6	www.scribd.com	1 %
7	www.slideshare.net	1 %
8	core.ac.uk	1 %

9	eprints.itn.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
12	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
13	inba.info Internet Source	<1 %
14	oupzter005.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off